



ООО "Новохим" 634063, г. Томск, ул. Березовая 2/2 стр.7 тел.: (3822) 32-55-33
E-mail: info@novochem.ru, Web: <http://novochem.ru>

**Отчет о проведении испытаний
по определению воздействия ряда средств «SmartClean-N» на образцы изделий из
натурального камня**

1. Общие сведения

Заказчик – ТД «Новохим», г.Томск

В качестве объекта испытаний были предоставлены три различных образца изделий из натурального камня

2. Цель испытаний

Проверка воздействия средств линейки «SmartClean-N» на поверхность изделий из натурального камня

3. Проведение испытания

Для проведения эксперимента использовались средства «SmartClean-N универсальный» и «SmartClean-N для хромированных поверхностей» производства ООО «Новохим». Испытания проводились в статическом режиме.



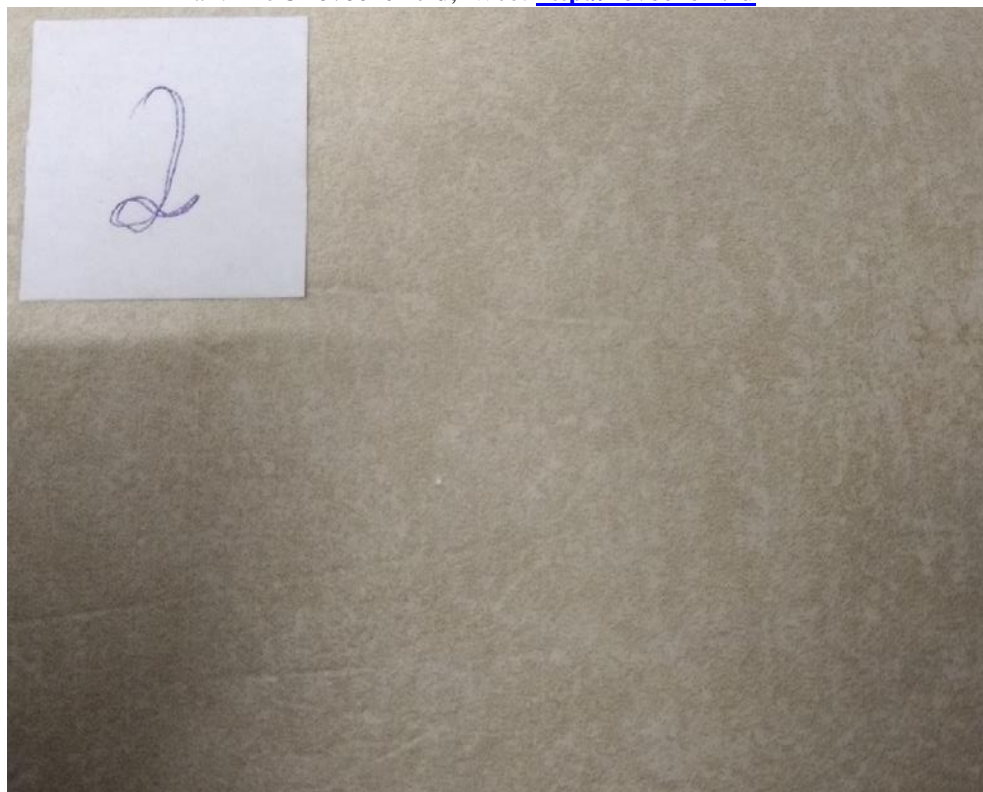


Рисунок 1. Образцы изделий до проведения экспериментов

3.1 Эксперимент по определению воздействия средства «SmartClean-Н универсальный» на поверхность изделий из натурального камня

В ходе проведения эксперимента нанесли небольшое количество средства на поверхность трех образцов. Через 2 часа смыли средство водой и протерли каждый образец насухо. Видимых нарушений поверхности после проведения эксперимента не наблюдалось по истечении 5 суток ни на одном из образцов.

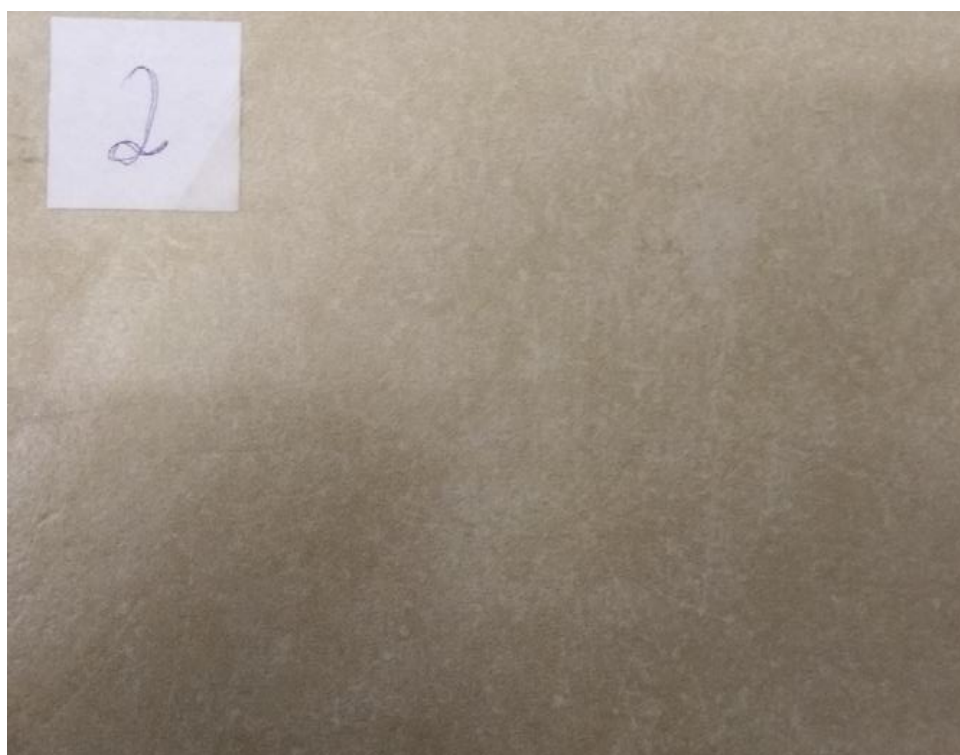


Рисунок 2. Внешний вид образцов после проведения эксперимента со средством «SmartClean-Н универсальный» (на первом образце оставили небольшое количество средства для наглядности)

3.2 Эксперимент по определению воздействия средства «SmartClean-H для хромированных поверхностей» на поверхность изделий из натурального камня

В ходе проведения эксперимента нанесли небольшое количество средства на поверхность трех образцов. Через 2 часа смыли средство водой и протерли каждый образец насухо. На поверхности образцов под номером 1 и 3 были обнаружены повреждения, воздействия на образец №2 не обнаружено.

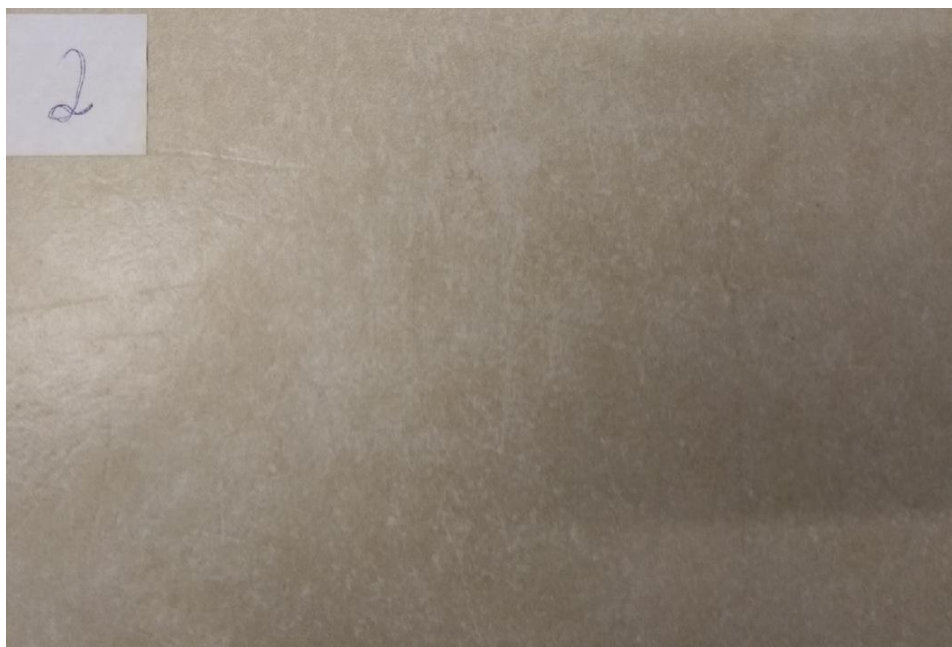
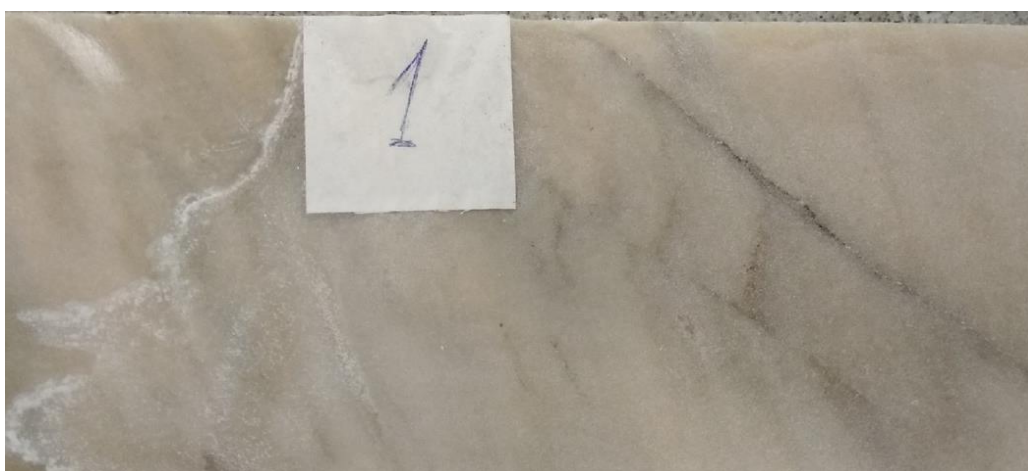




Рисунок 3. Внешний вид образцов после проведения эксперимента со средством «SmartClean-N для хромированных поверхностей»

Выводы:

1. Средство «SmartClean-N универсальный» не оказывает разрушающего воздействия на поверхность изделий из натурального камня
2. В свою очередь средство «SmartClean-N для хромированных поверхностей» может оказывать разрушающее воздействие на поверхность некоторых изделий из натурального камня

Лаборант Х.А.



И.В. Крупко